四網模組省配線端子台規範
DSIVAD8-MW設計規範

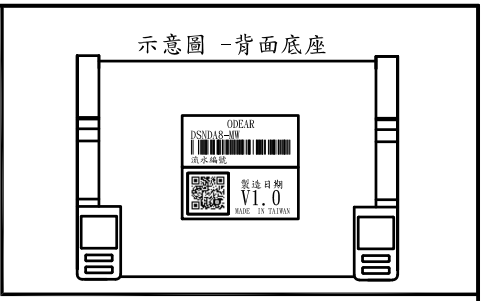

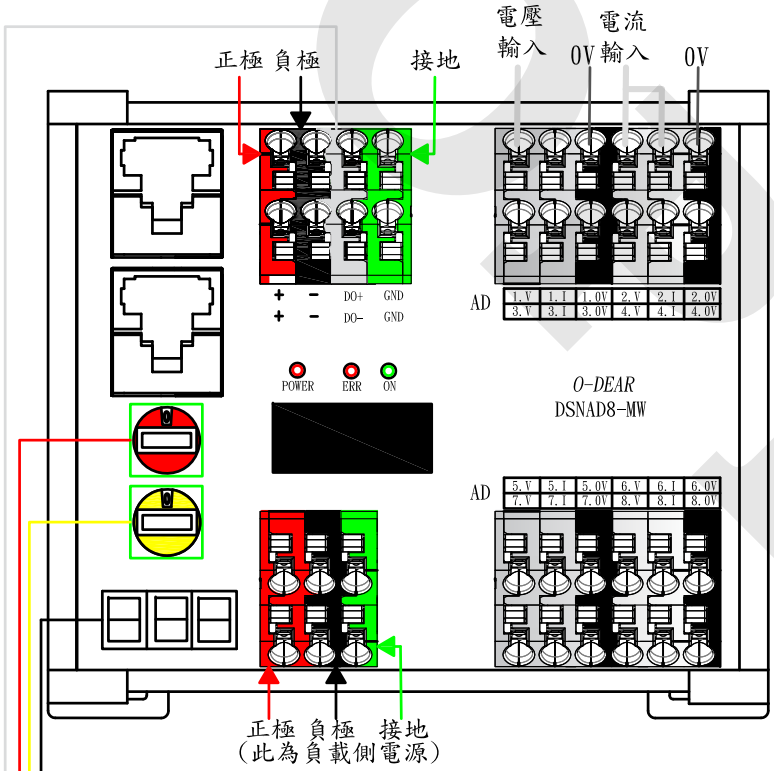

一、連線設定

從四種網路模式選擇網路模式，在做對應的網路設定。
詳細的導入方法請查詢所使用的上控說明書。

二、電器規格

建議針端規格型號為:CE 1.0-10

三、燈號原則

電源(POWER):紅燈
開始(ON):綠燈--->運作中
無燈--->停止
錯誤(ERR):紅燈--->異常
無燈--->正常

四、適用網路

紅色旋鈕0--->CC-Link IE Field Basic
紅色選鈕1--->Profinet
紅色旋鈕2--->無
紅色旋鈕3--->EtherNet/IP
紅色旋鈕4--->Modbus-TCP

在每一塊ODEAR四網模組上都有3個七段顯示器用來顯示端子台上的資訊。
黃色旋鈕為顯示資訊，也可搭配紅色旋鈕的通道選擇模擬量設定。
紅色旋鈕為選擇網路模式，以及通道的選擇。
DO+、DO-為判斷網路連線是否連線成功，成功連線時會有24V電壓產生。

1.V	1.I	1.0V	2.V	2.I	2.0V
3.V	3.I	3.0V	4.V	4.I	4.0V

測通道電壓值 負極 測通道電流值
(測試時需以相同通道正負極進行測試)

5.V	5.I	5.0V	6.V	6.I	6.0V
7.V	7.I	7.0V	8.V	8.I	8.0V

工程部
2024.05.20
歐迪爾

REV	DESCRIPTION	DATE
1.0	Original Release	2023/10/30

承認	審核	繪圖	客戶P/N	日 期	2023/10/30
	工程部 2024.05.20 郭泓希	工程部 2024.05.20 周易		產品編碼	
				圖面案號	

O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
歐迪爾P/N:DSNAD8-MW
比例:1:1 | 單位:mm | 版本:1.0 | 頁次:1/1