
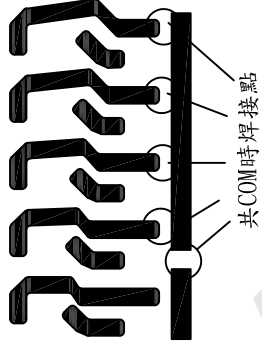
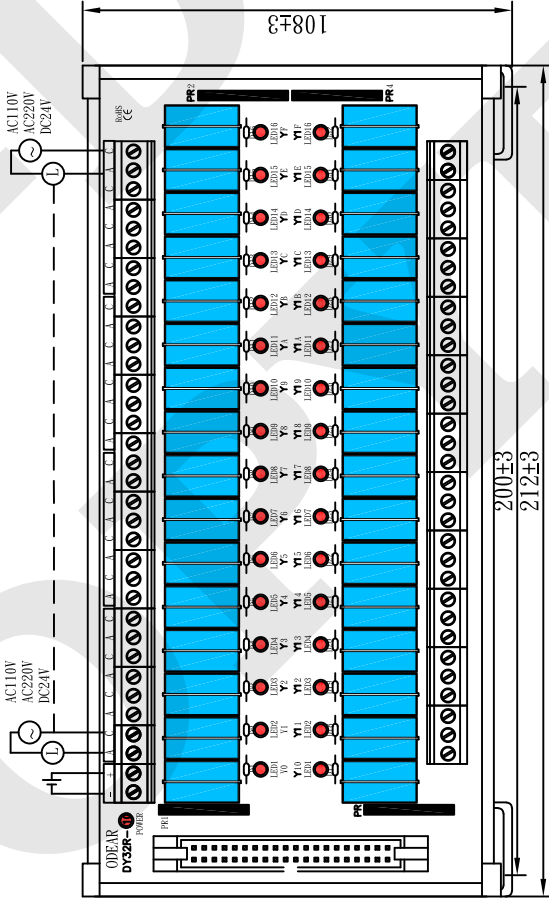


省配線繼電器端子台規範

DY32R-J10 設計規範

示意圖 - 背面底座

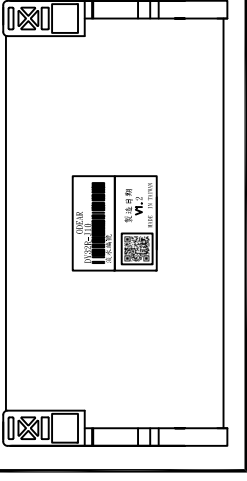

- 多點共COM作法
1. 卸下邊蓋螺絲，取出PC板，翻至背面
 2. 將共COM點鉗接起來(如上圖所示)
 3. PC板裝回底座，鎖上邊蓋螺絲即完成。


一、注意事項：

1. 輸出端子台需要DC24V電壓，請輸入DC24V，PLC模組使用此電壓，不需要另外提供。
2. 負載電壓可使用：AC110V或AC220V或DC24V。
3. 負載電流最大為10A。

二、使用連接線：

- MITXY20T-nM
- DELAH5BY32L-nM
- DELDVY32L-nM
- OMR261Y32CN1L-nM
- KOYD2Y32DFL-nM
- ABI762Y32L-nM
- KEYSY32L-nM
- MITXY32DFL-nM
- PANY32L-nM
- DELAH5CY32L-nM
- OMR232Y32L-nM
- OMR261Y32CN2L-nM
- SIEY32FL-nM
- ABI769Y32L-nM
- KEYY32L-nM

PLC腳位定義

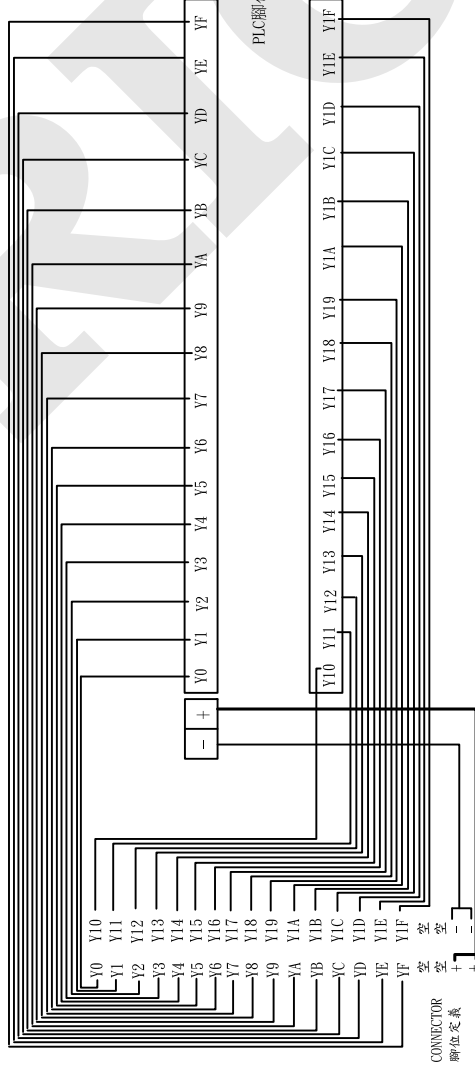

歐迪爾
2022.05.19
工程圖章

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/10/14	O-DEAR	歐迪爾股份有限公司
1.0	Original Release	2016/04/21								O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.1	修正邊蓋卡勾位置	2016/05/26	工程部 2022.05.19 廖啓志	工程部 2022.05.19 薛宇傑	工程部 2022.03.29 白佳弘					
1.2	版面確認	2021/10/14								
							產品編碼			
							圖面案號			
							歐迪爾P/N:	DY32R-J10		
							比例:	1:25:1		
							單位:	mm		
							版本:	1.2		
							頁次:	1/1		